# Used Products

IMPIANTO - Abutment in titanio - Corona - Metallo - Moncone ritentiva - Dente latero-posteriore - Vivaglass CEM

☐ **VivaglassCEM PL**

Vivaglass CEM PL è un cemento vetroionomerico, autoindurente, ad elevata trasparenza

☐ **OptraStick**

Strumento per il posizionamento con punta adesiva flessibile

☐ **Telio CS Inlay**

Materiale fotopolimerizzabile per otturazioni provvisorie, per la preparazioni inlay profonde a pareti parallele e per la sigillatura di aperture di  viti implantari

☐ **OptraGate**

Esso consente di mantenere completamente retratte labbra e guance e di garantire un campo operatorio asciutto

☐ **Ivoclean**

La pasta detergente universale Ivoclean deterge efficacemente le superfici adesive dei restauri prostetici dopo la messa in prova intraorale.

☐ **OptraPol**

OptraPol il sistema ideale per la rifinitura e lucidatura di tutti i materiali compositi convenzionali in un'unica fase di lavoro

☐ **Cervitec Plus**

Cervitec Plus è una lacca protettiva contiene Clorexidina e Timolo come componenti antimicrobici attivi in grado di ridurre l'attività della placca batterica proteggendo le superfici dentarie

# Flowchart Vivaglass CEM

IMPIANTO - Abutment in titanio - Corona - Metallo - Moncone ritentiva - Dente latero-posteriore - Vivaglass CEM

## 1 Situazione iniziale

Avvitare l'abutment.

## 2 Messa in prova del restauro

Messa in prova del restauro definitivo. Controllare ora l'effetto cromatico, l'adattamento e l'occlusione del restauro.

## 3 Detersione e chiusura del canale filettato

Detergere a fondo il canale filettato dell'abutment con spray d'acqua e asciugare con soffio d'aria privo di acqua e di olio. Successivamente sigillare il canale filettato dell'abutment con cotone, o batuffolino di spugna assorbente e **Telio CS Inlay**. Per le successive fasi del trattamento è necessario garantire un completo isolamento del campo operatorio, p.e. con OptraGate. E' previsto l'uso opzionale di un filo di retrazione.

## 4 Trattamento superficiale del restauro

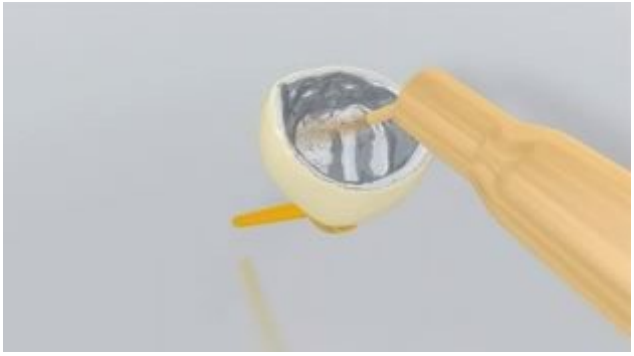

Sabbiare la superficie interna del restauro secondo le indicazioni del produttore dei materiali del restauro.

## 5 Miscelazione e applicazione di Vivaglass CEM

Miscelare **Vivaglass CEM** polvere e liquido in rapporto 1:1.

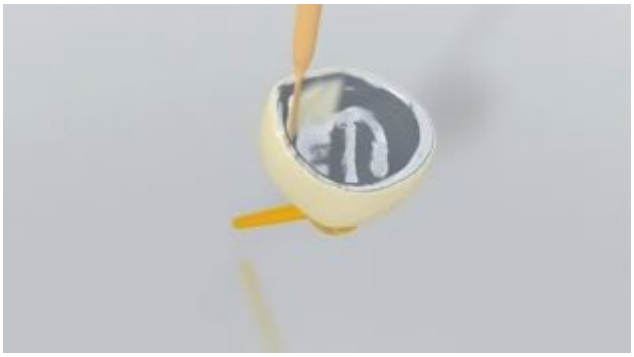

Applicare il materiale da cementazione nel restauro con una spatola o un pennello.

## 6 Cementazione del restauro e rimozione del cemento in eccesso

Posizionare il restauro in situ e mantenerlo fermo esercitando una pressione costante.

Dopo il completo indurimento del cemento, eliminare le eccedenze per esempio con uno scaler per impianti. Tempo di presa 4-6 minuti.

## 7 Rifinitura del restauro ultimato

Rifinire le aree interprossimali con strisce per rifinitura e lucidatura. Controllare l'occlusione e i movimenti funzionali ed eventualmente apportare le necessarie correzioni. Lucidare i margini del restauro con gommini (**OptraPol**) o dischi.

## 8 Cura professionale

Applicare in modo mirato un sottile strato di**Cervitec Plus** con un applicatore Vivadent o un pennellino. Lasciare asciugare la lacca o asciugare con un getto d'aria.