

使用产品

基牙 - 根管桩 - 纤维桩 - Multilink N

- Multilink N**
通用型以自固化为主要的高强度复合树脂水门汀,可选择性光固化



- OptraDam**
3D立体橡皮障充分满足术区隔离的需要



- N-Etch**
N-Etch 是含37%磷酸成份的凝胶状酸蚀剂



- Monobond N**
Monobond N 全能处理剂适用于预处理各类修复体的粘接面




- MultiCore**
核重建



流程图 Multilink N


基牙 - 根管桩 - 纤维桩 - Multilink N

1 术前处理

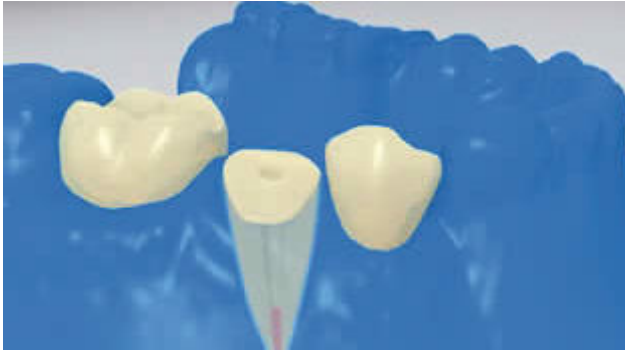


术区隔离 - 推荐 **OptraDam** 或隔湿棉加吸唾器 - 是必不可少的。

2 根管桩的试戴

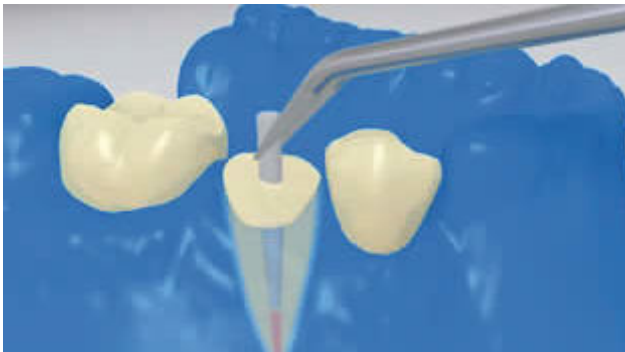


根管桩试戴. 如果预成桩试戴后, 桩的长度就可以确定随后可以在口外用高速车针截断。

3 根管桩的预处理

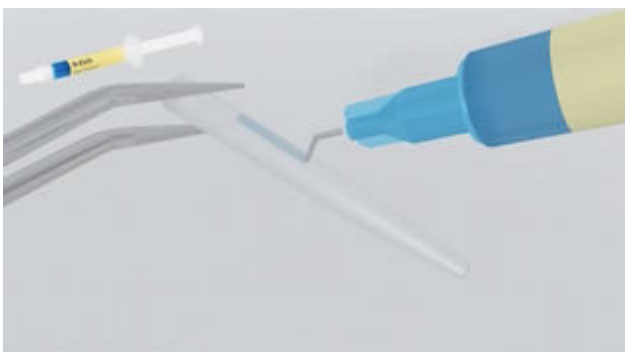


FRC Postec Plus纤维桩试戴后用磷酸清洁 (e.g. **N-Etch**) . 磷酸凝胶反应60秒. 随后, 彻底水冲洗后吹干. 其他纤维桩必须参照生产厂家使用说明.

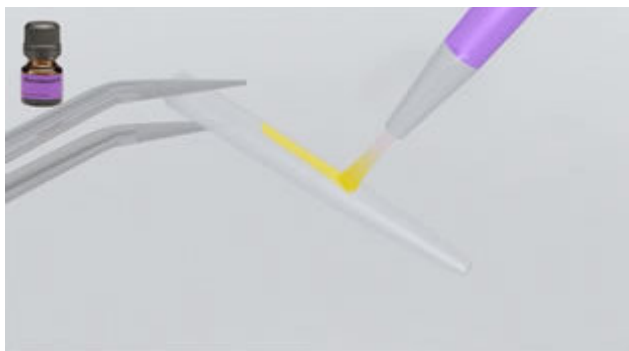

Monobond N

4 根管消毒

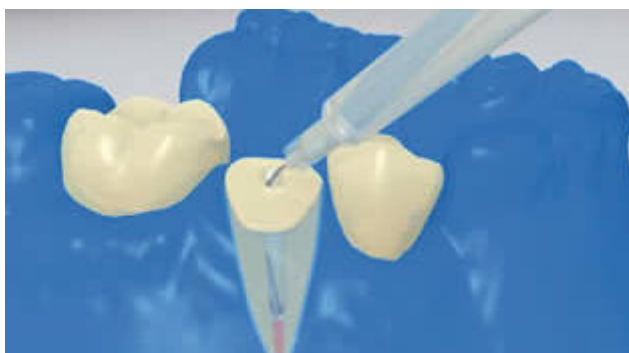


最后, 处理根管表面并用纸尖吸干.

5 Multilink N Primer A/B and Multilink N 的使用



混合 Multilink N Primer A/B 用小毛刷涂布于基牙根管和咬合面反应15秒. 根管内多余的材料用纸尖去除.

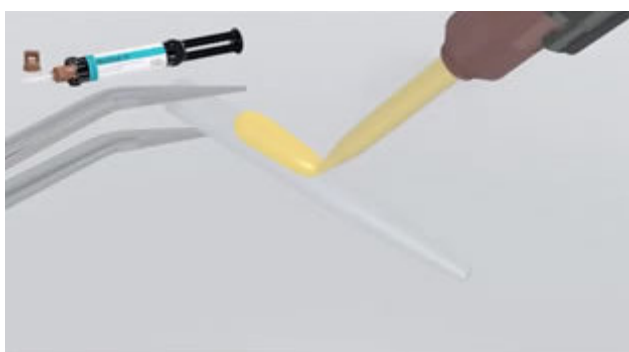

根管桩按照生产厂家的使用说明处理后涂上混合好的Multilink N.


6 根管桩的就位




根管桩就位, 多余的水门汀溢出.



水门汀覆盖整个基牙预备面. 下一步Multilink N光固化20秒. 这期间, 固化时要固定桩的位置. Multilink N 粘接核重建材料.

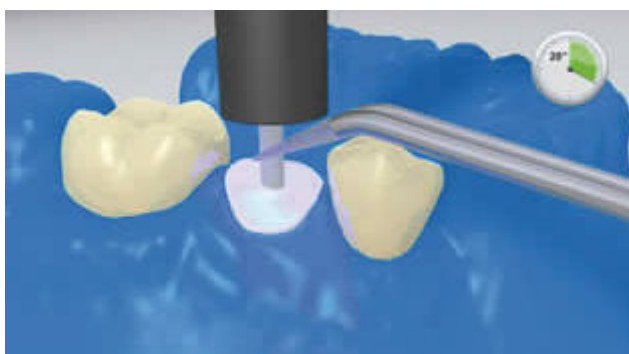

7 建核

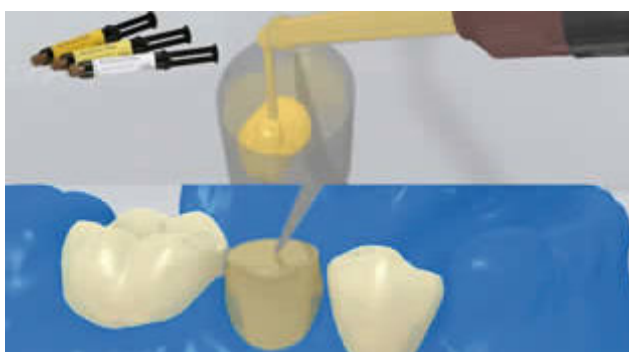

核重建材料 (e.g. MultiCore Flow) 注入成型帽后在预备好的基牙上就位. 随后, 该材料会与粘桩后冠方的 Multilink N接触并形成粘接. 桩核重建完成.



核再建材料,按照生产厂家的说明进行固化.

8 进行桩核牙体预备



去除成型帽,基牙形态的核再建完成.